


รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบด้านความเค็มของ กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหมุนสูง ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2563

จากสถานการณ์น้ำทะเลหมุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกร้ำเข้ามาส่งผลต่อกุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขางานบก บางคล้า ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ชัยบุรี ตะวันออก ปากพนัง และสายบุรี

กปภ.สาขา 9 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน้ำทะเลหมุน

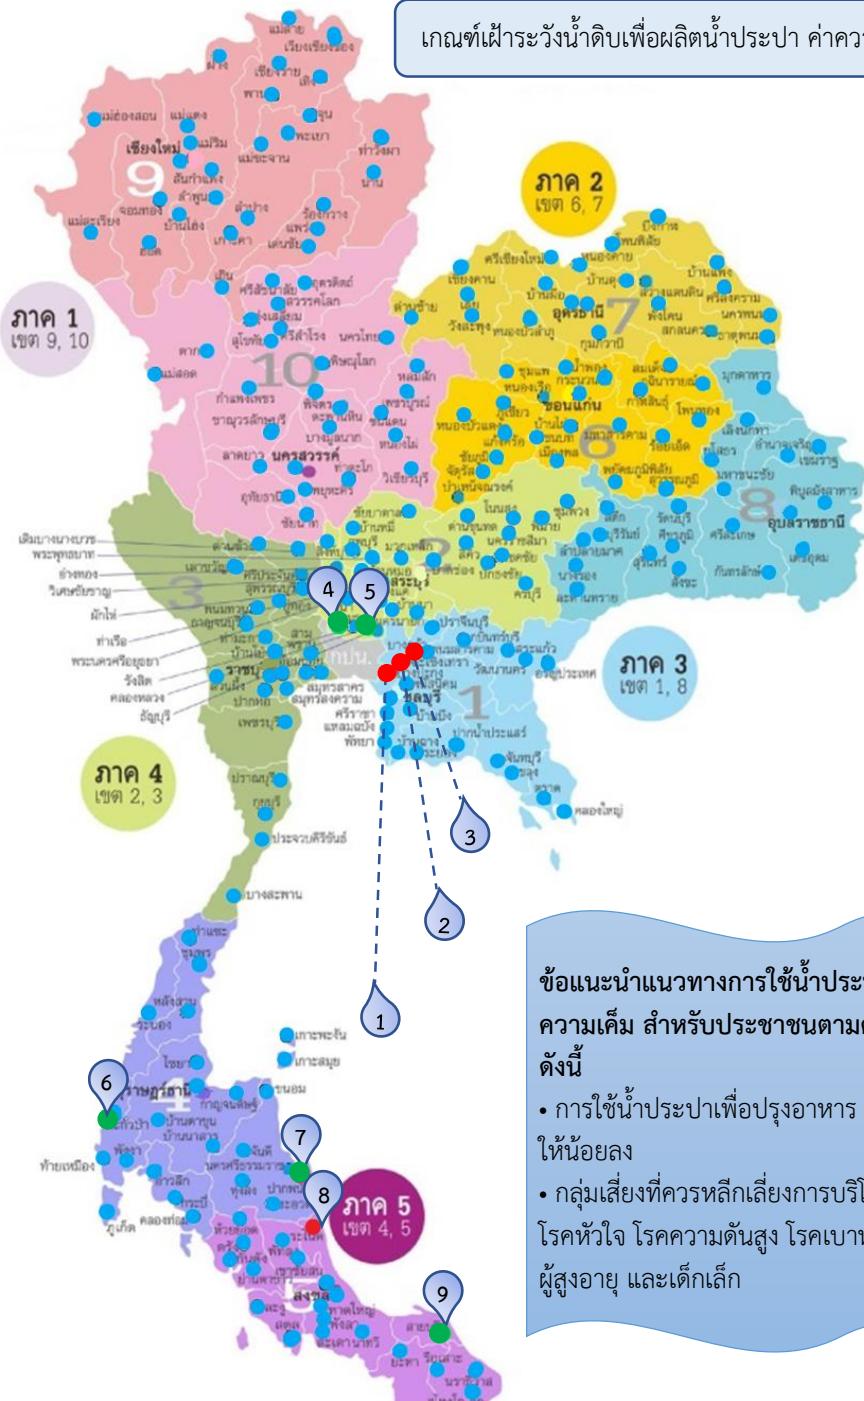

หมายเหตุ

- กปภ.สาขา
- กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบสูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากสถานการณ์น้ำทะเลหมุน
- กปภ.สาขาเฝ้าระวัง ที่พบค่าความเค็มในน้ำดิบอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังความเค็มในการผลิตน้ำประปา

ข้อมูลคุณภาพน้ำดิบ ตั้งแต่ 19 - 25 ธ.ค. 2563

กปภ.ข.1 (ภาค 3)

1 กปภ.สาขางานบก

- สร后排น้ำดิบบางป้อ (รับน้ำดิบจากคลองพระองค์ชัยนาخت)
- ค่าความเค็ม **2.15 – 3.10** กรัม/ลิตร

2 กปภ.สาขางานคล้า

: คลองพระองค์ชัยนาخت


3 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา

: คลองท่าไช่ *ข้อมูลถึงวันที่ 24 ธ.ค. 2563

ค่าความเค็ม **0.44 – 0.67** กรัม/ลิตร

กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน้ำดิบที่เฝ้าระวัง

กปภ.ข.1 (ภาค 3) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 2563

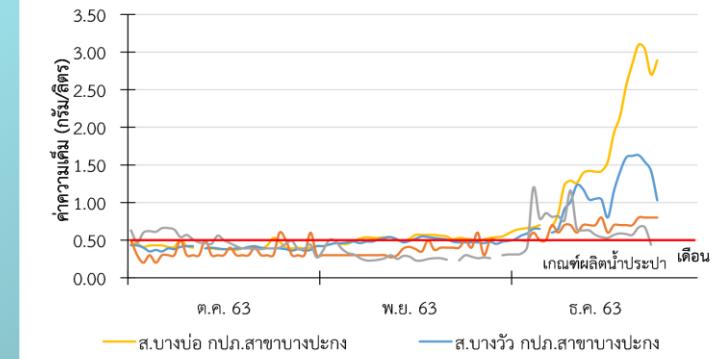

กปภ.ข.2 (ภาค 4)

4 กปภ.สาขาปทุมธานี

: แม่น้ำเจ้าพระยา

ค่าความเค็ม **0.16 – 0.17** กรัม/ลิตร


5 กปภ.สาขาชัยบุรี

: คลองระพีพัฒน์

ค่าความเค็ม **0.16 – 0.19** กรัม/ลิตร

กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน้ำดิบที่เฝ้าระวัง

กปภ.ข.2 (ภาค 4) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 2563

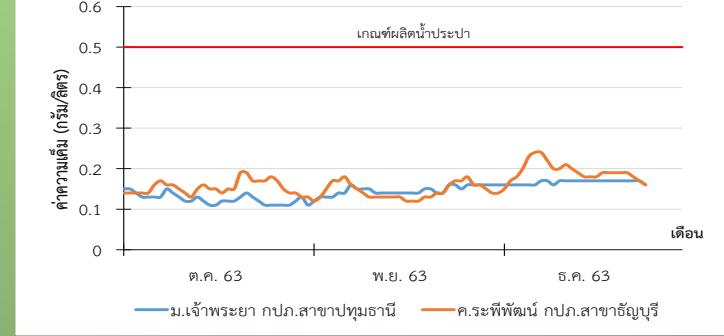

กปภ.ข.4 และ 5 (ภาค 5)

6 กปภ.สาขาตะวันออก*

: คลองทุ่งมะพร้าว *ข้อมูลถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2563

ค่าความเค็ม **0.03** กรัม/ลิตร

7 กปภ.สาขาปากพนัง

: แม่น้ำปากพนัง

ค่าความเค็ม **0.12 – 0.21** กรัม/ลิตร

8 กปภ.สาขาระโนด

: ทะเลสาบสงขลา *ข้อมูลถึงวันที่ 23 ธ.ค. 2563

ค่าความเค็ม **0.71 – 0.84** กรัม/ลิตร


9 กปภ.สาขาสายบุรี

: แม่น้ำสายบุรี

ค่าความเค็ม **0.01 – 0.02** กรัม/ลิตร

กราฟแสดงค่าความเค็มในแหล่งน้ำดิบที่เฝ้าระวัง

กปภ.ข.4 และ 5 (ภาค 5) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 2563

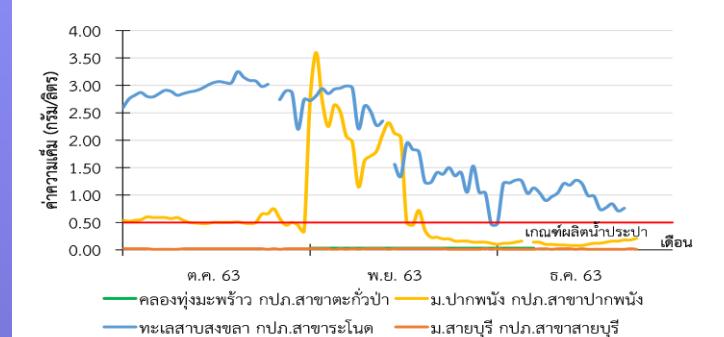

เวลาเก็บตัวอย่าง : กปภ.สาขาปทุมธานี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 12.00 น.

กปภ.สาขางานบก บางคล้า ฉะเชิงเทรา ชัยบุรี ตะวันออก ปากพนัง และสายบุรี เก็บตัวอย่างน้ำดิบ ณ เวลา 8.00 น.

*หมายเหตุ ที่มาของข้อมูลคุณภาพน้ำ : กปภ.สาขา และ งานควบคุมคุณภาพน้ำ

รายงานโดย งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค



ตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบปัจจุบันและย้อนหลังที่เว็บไซต์ <http://tele-wrd.pwa.co.th/lab/>